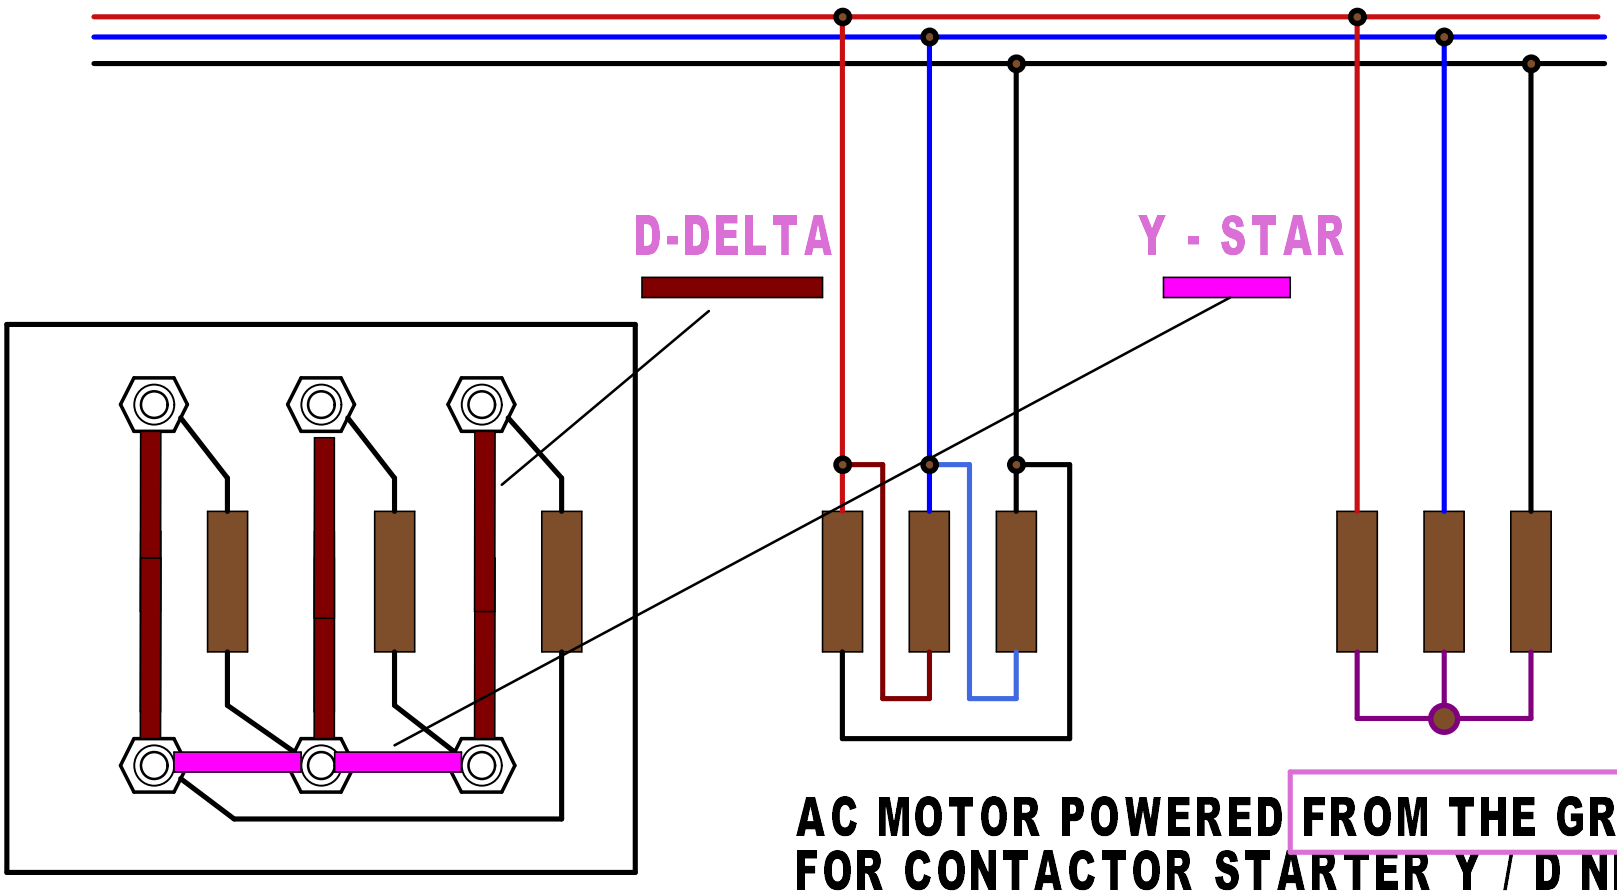


AC MOTOR POWERED FROM THE GRID 3x220V
FOR CONTACTOR STARTER Y / D NEEDS
AC MOTOR WITH NOMINALS :
Y - 400 V D - 220 V

IF POWERED FROM THE GRID 3x400
NOMINALS OF THE MOTOR MUST BE
Y - 690V D - 400V

BTT Automatyka		ac motor BALTO 2026	Projekt: Andrej	Nr rysunku:	Nazwisko:	Modyfikacja:	Schemat: 7
			Data: 27.08.2026	Funkcja:	Lokalizacja:	Lb. sch: 5	Sch. nast: