

MINIMUM CONNECTIONS FOR AUTOMATIC MODE FOR EMERGENCY GENERATOR CIRCUIT

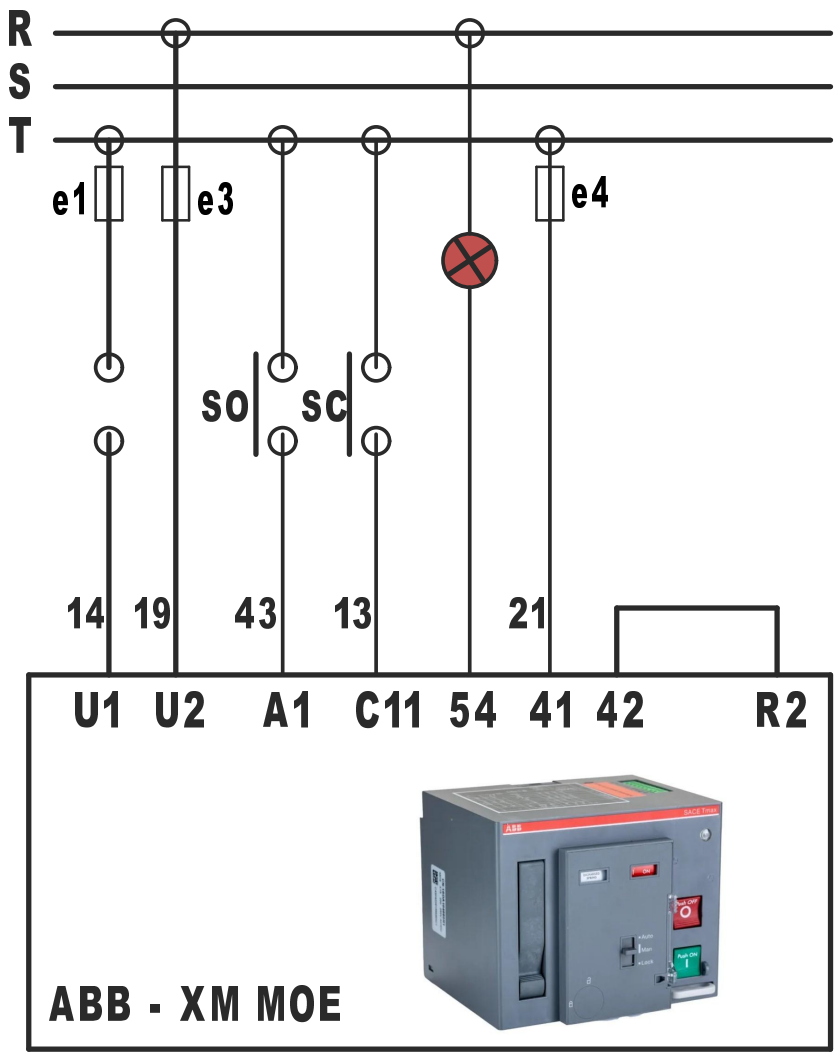

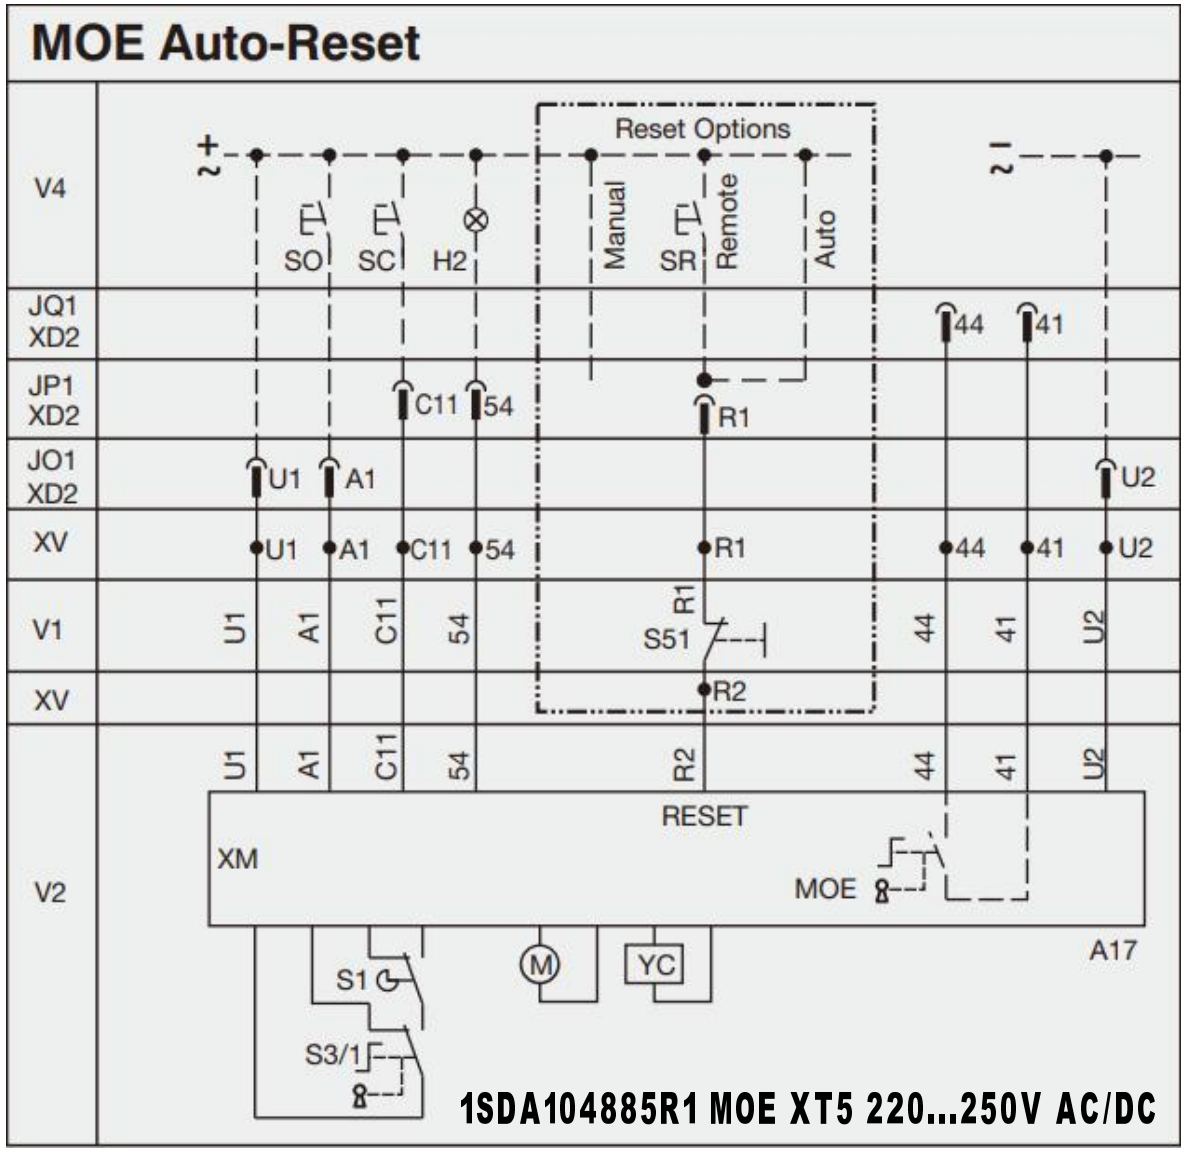

BTT Automatyka	Manufacturers Part No.- 1SDA104885R1 MOE XT5 220...250V AC/DC	ABB CONTACTOR WESTLAND ADVENTURER 2026	Projekt: RADAR1	Nr rysunku:	Nazwisko:	Modyfikacja:	Schemat: 2
			Data: 2026-10-27	Funkcja:	Lokalizacja:	Lb. sch: 5	Sch. nast: 3