ALL EQUIPMENT ON THE UPPER DECK IN THE EMERGENCY ROOM

CT and Voltage Programable Power Transducer TM8P 031203



0 to 5mA = 0 to 500A

19 22 21

Power 230V AC

KW MAX 250KW — 19, 22


A MAX 500A — 24, 23

27--24

HZ 46 -- 54 HZ — 19, 22

V MAX 500V — 19, 22

EMERGENCY GENERATOR

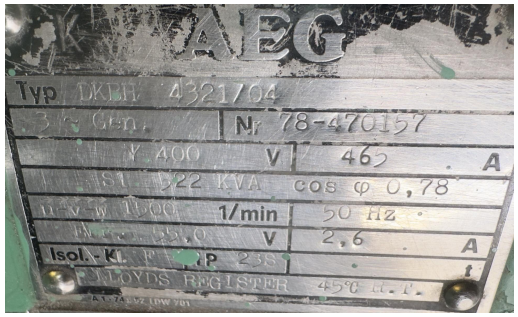

26 -- 23

-- meaning connected

25 CT1 26

S1 S2

GENERATOR 322KW 3x400VAC 465A

27 CT2

S1 S2

U1 14 21 22

11 U2 19

T e1 e4 T


S e2 e5 S

R e3 e6 R

3x400AC

CT1-CT2 500A/5A

FUSE BOX (e1, e2, e3, e4, e5, e5)

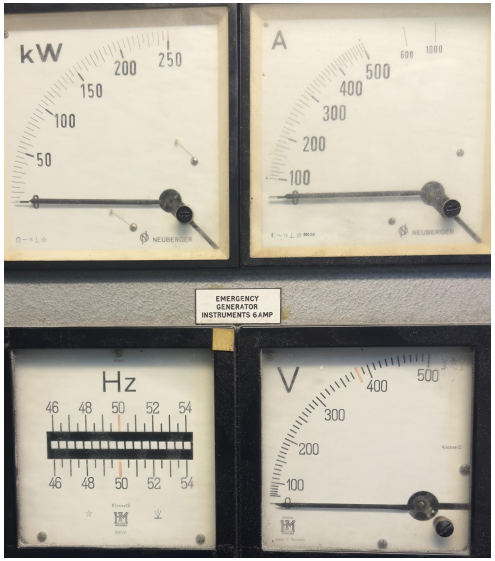

BTT Automatyka	Service - Leszek Machalski 501 069 927 / 731 094 905	METERS 2 WESTLAND ADVENTURER 2026	Projekt: RADAR1	Nr rysunku:	Nazwisko: / Modyfikacja: / Schemat: 4
			Data: 02.11.2026	Funkcja: / Lokalizacja:	Lb. sch: 5 / Sch. nast: 5